



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER



19




赫兹电力
HERTZ POWER

1°
Gy

#Gy



赫兹电力
HERTZ POWER

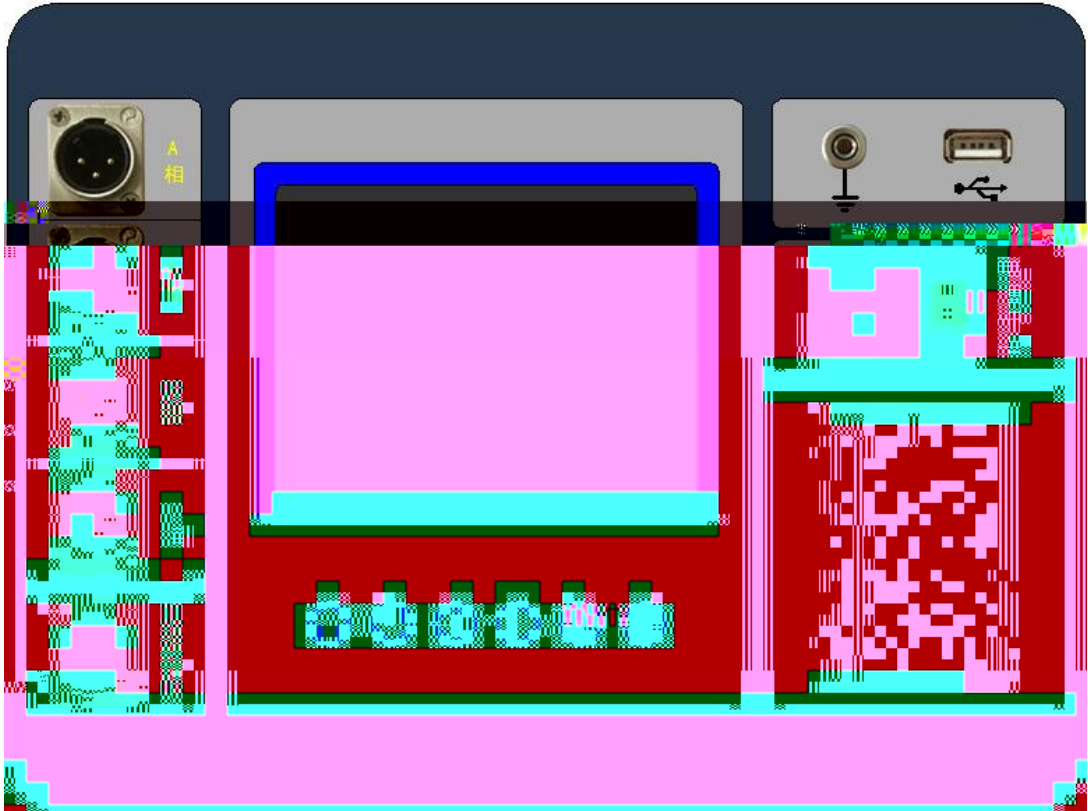

赫兹
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER

2016/09/01 四 08:11:30		
单相测试 > 参数设置		
试品编号	000000	<说明> 设置本次试验的试品编号。
试品类型	电容	
测量方式	内置电源	开始测试
额定频率	50HZ	
额定电压	预置电压 11.00 KV	



赫兹
HERTZ POWER

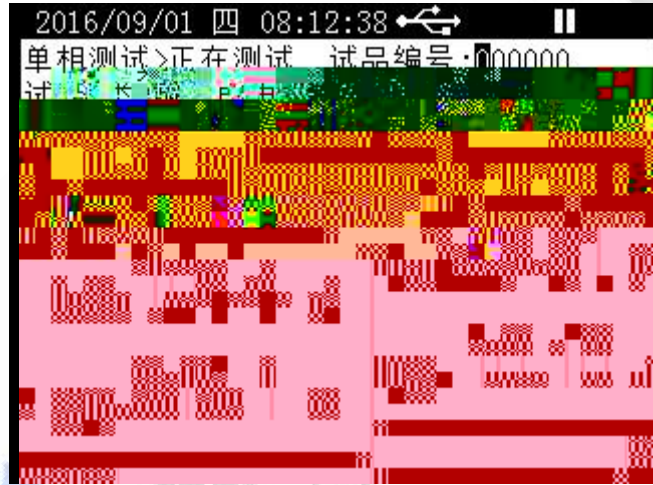



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

2016/09/01 四 08:29:47	
电流测试 > 正在测试	
基波有效值:	1.001 A
总谐波失真:	20.32 %
频率:	49.99 Hz
<谐波含有率>	
二次谐波:	10.06 %
五次谐波:	10.13 %
七次谐波:	10.20 %
九次谐波:	10.24 %

2016/09/01 四 08:36:31			
测试时间:2016/09/01 08:31:38 三相电容			
001	000000	002	000000
003	000000	004	000000
005	000000	006	000000





赫兹电力
HERTZ POWER