





—


— 3/4



赫兹电力
HERTZ POWER




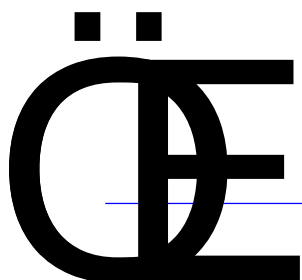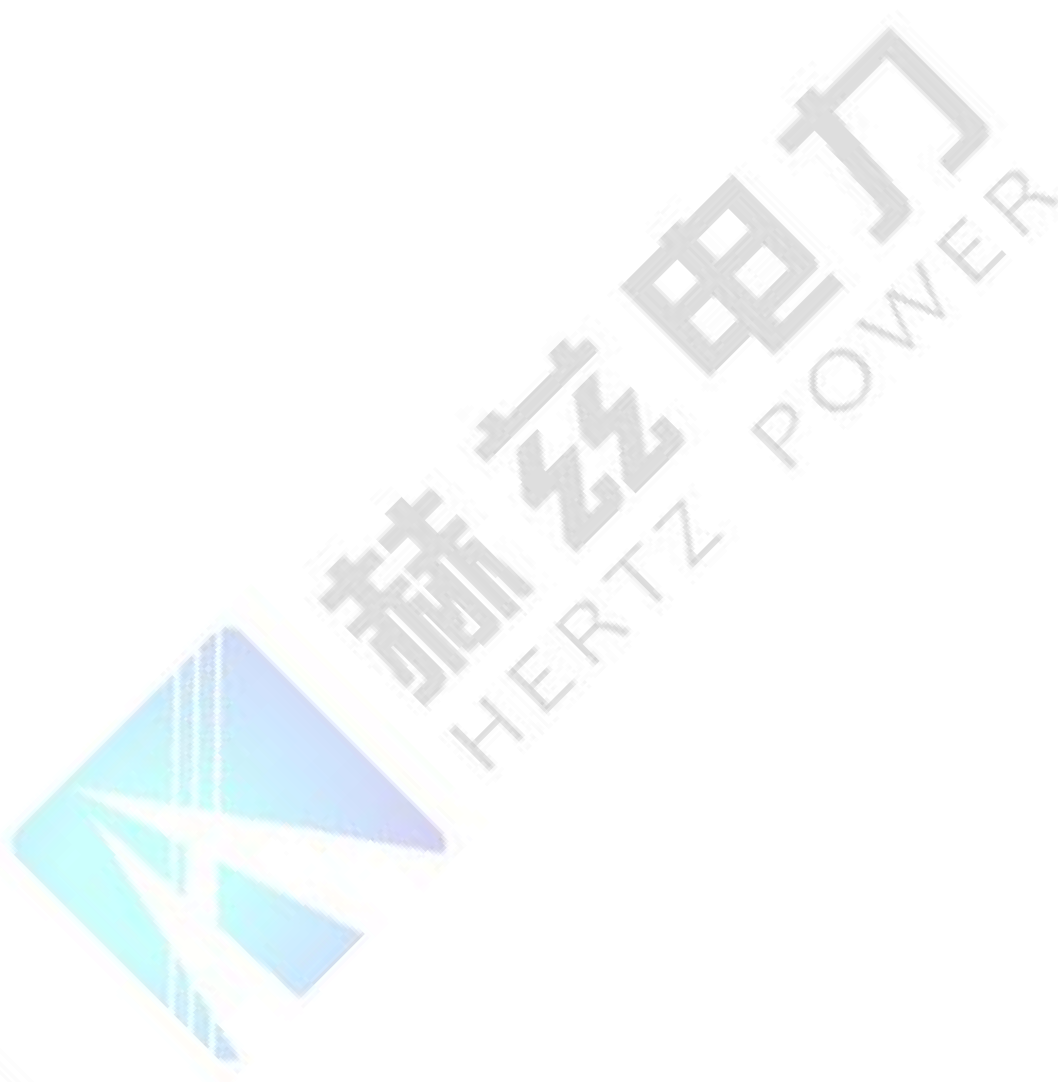

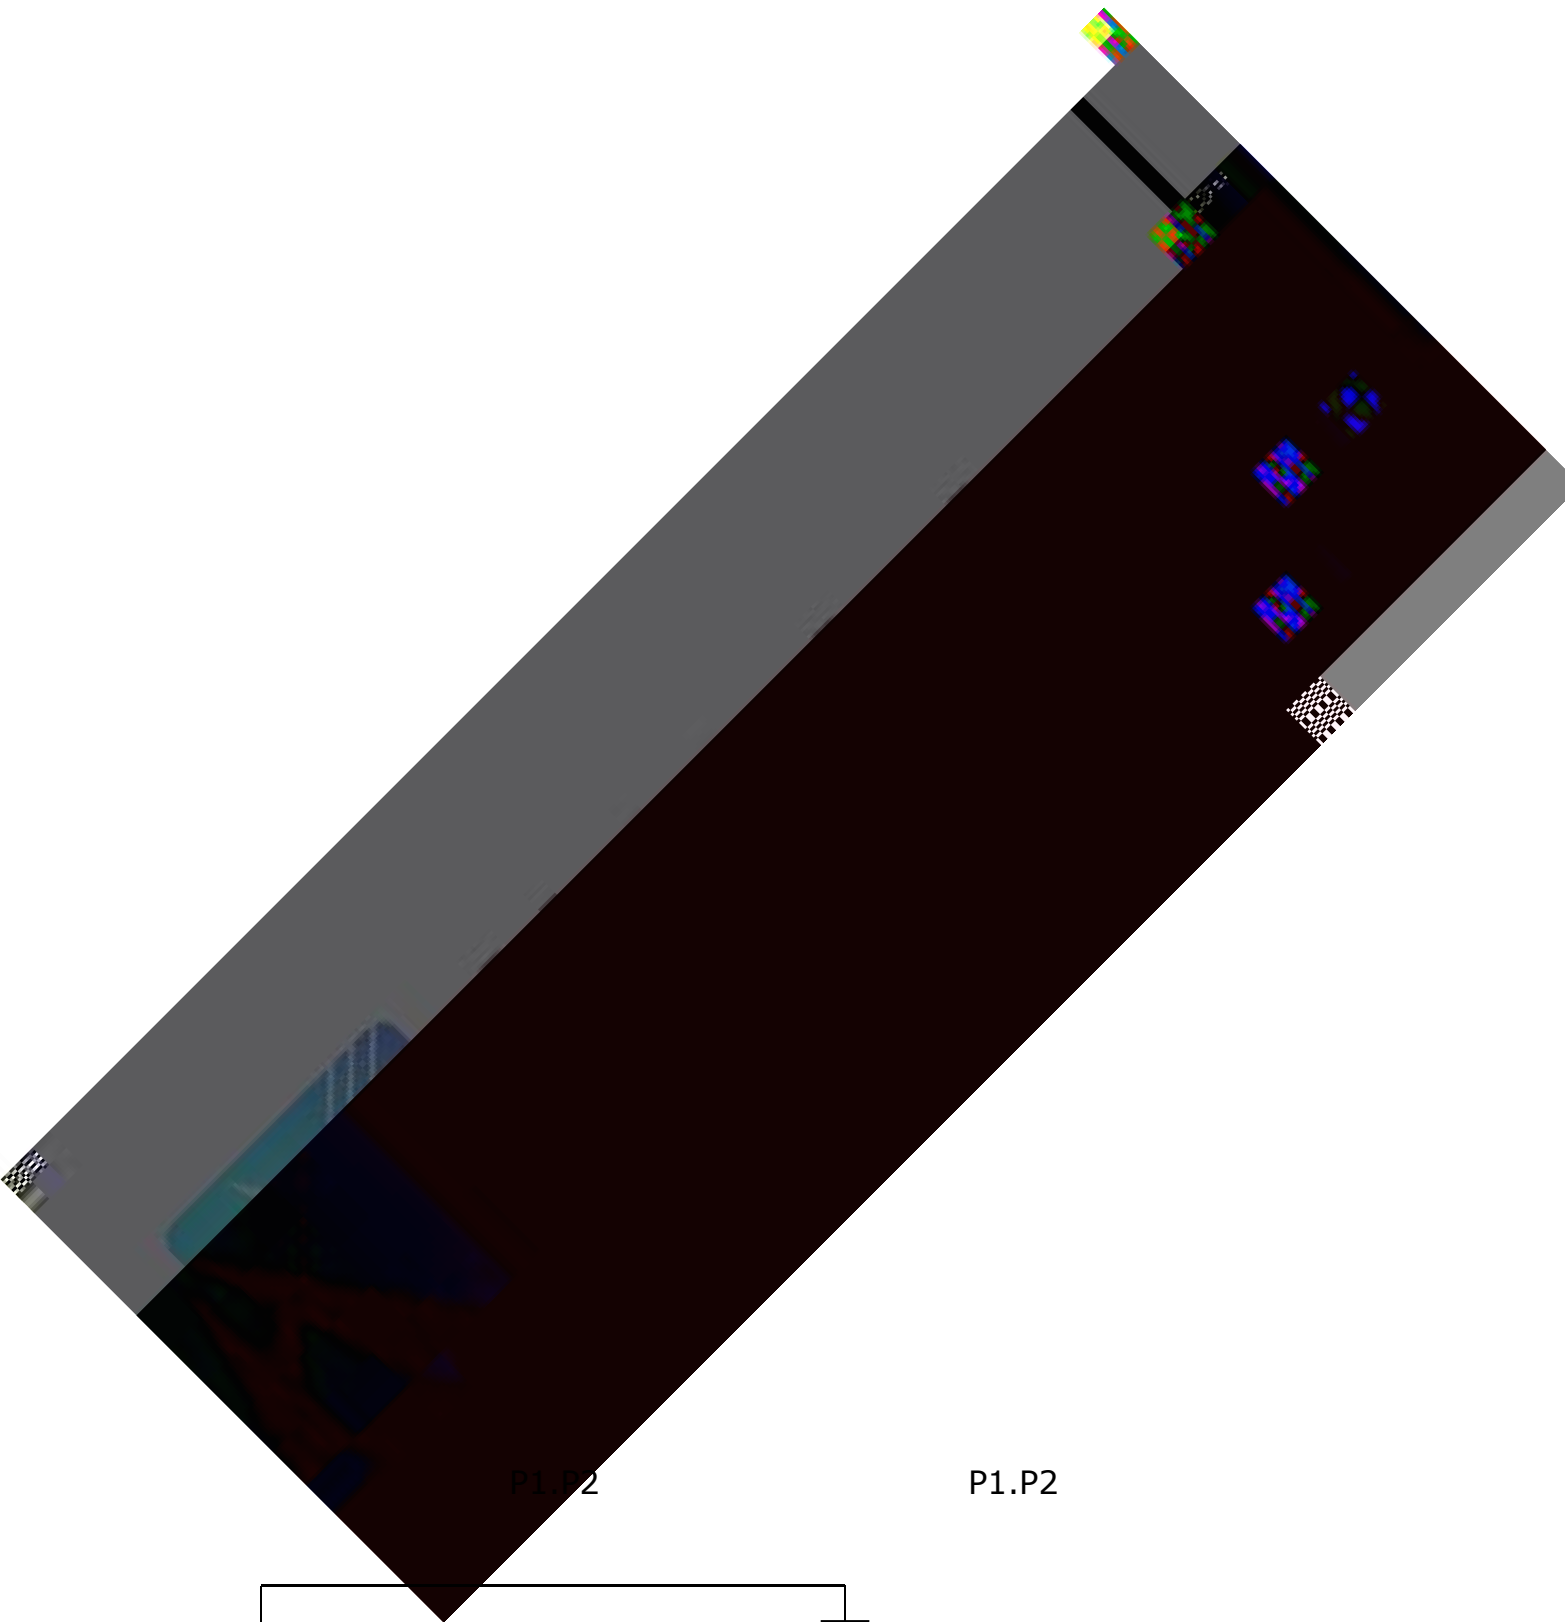


P1.P2



P1.P2


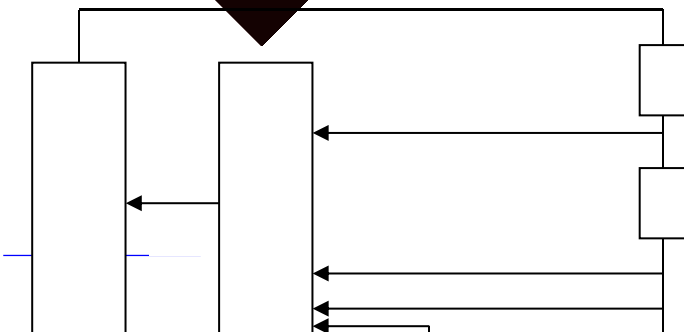









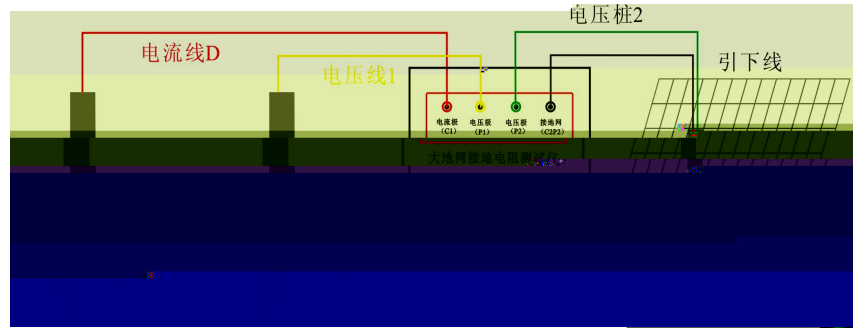

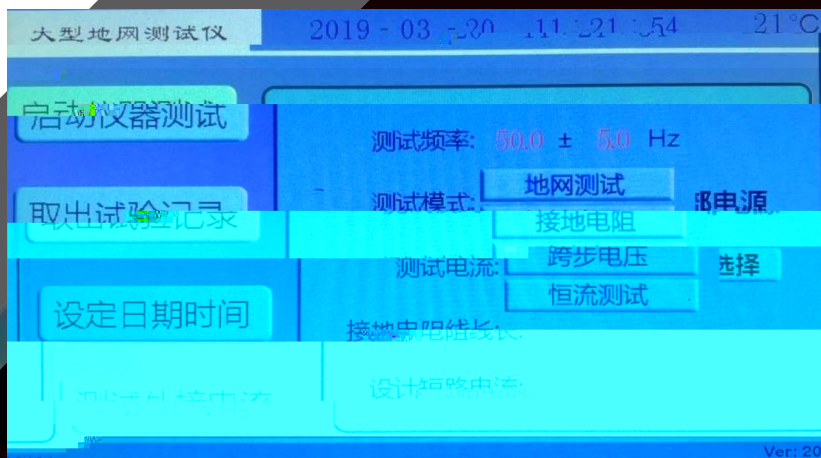
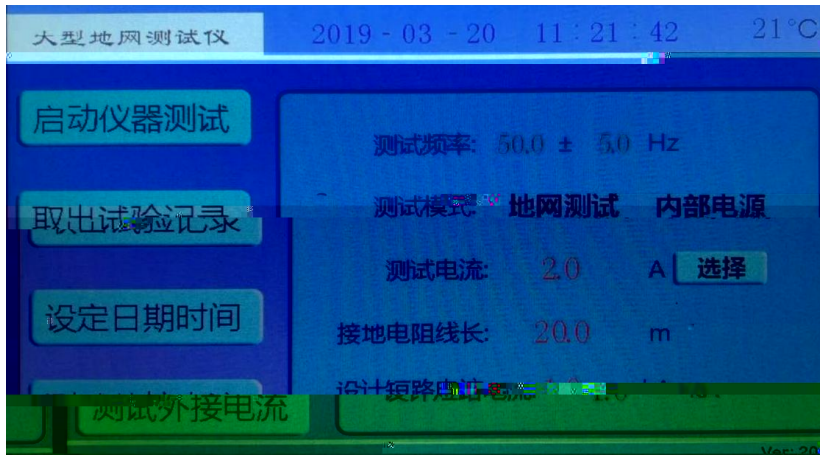


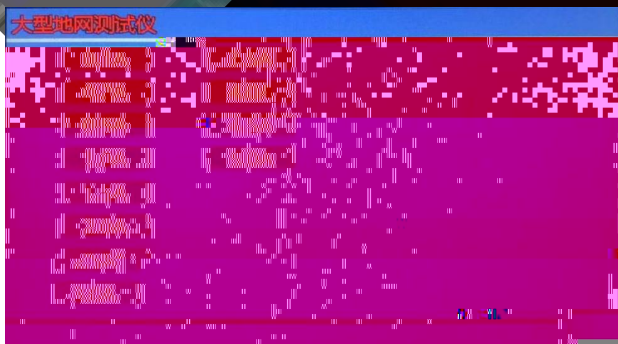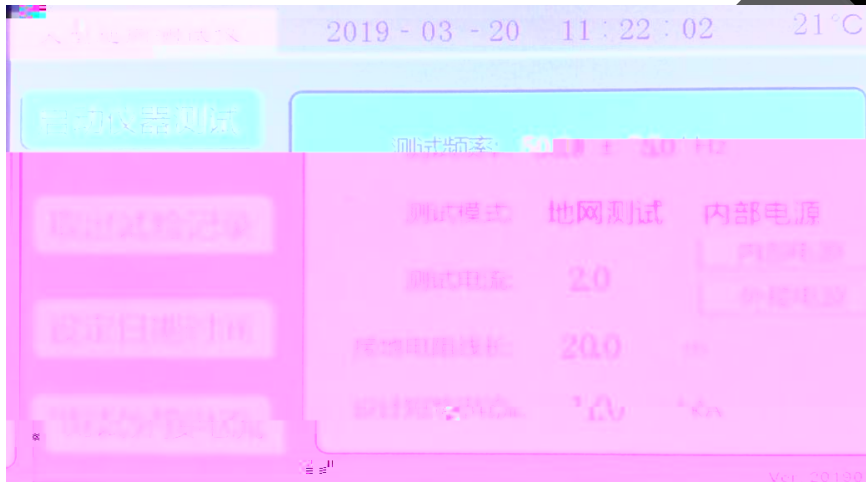


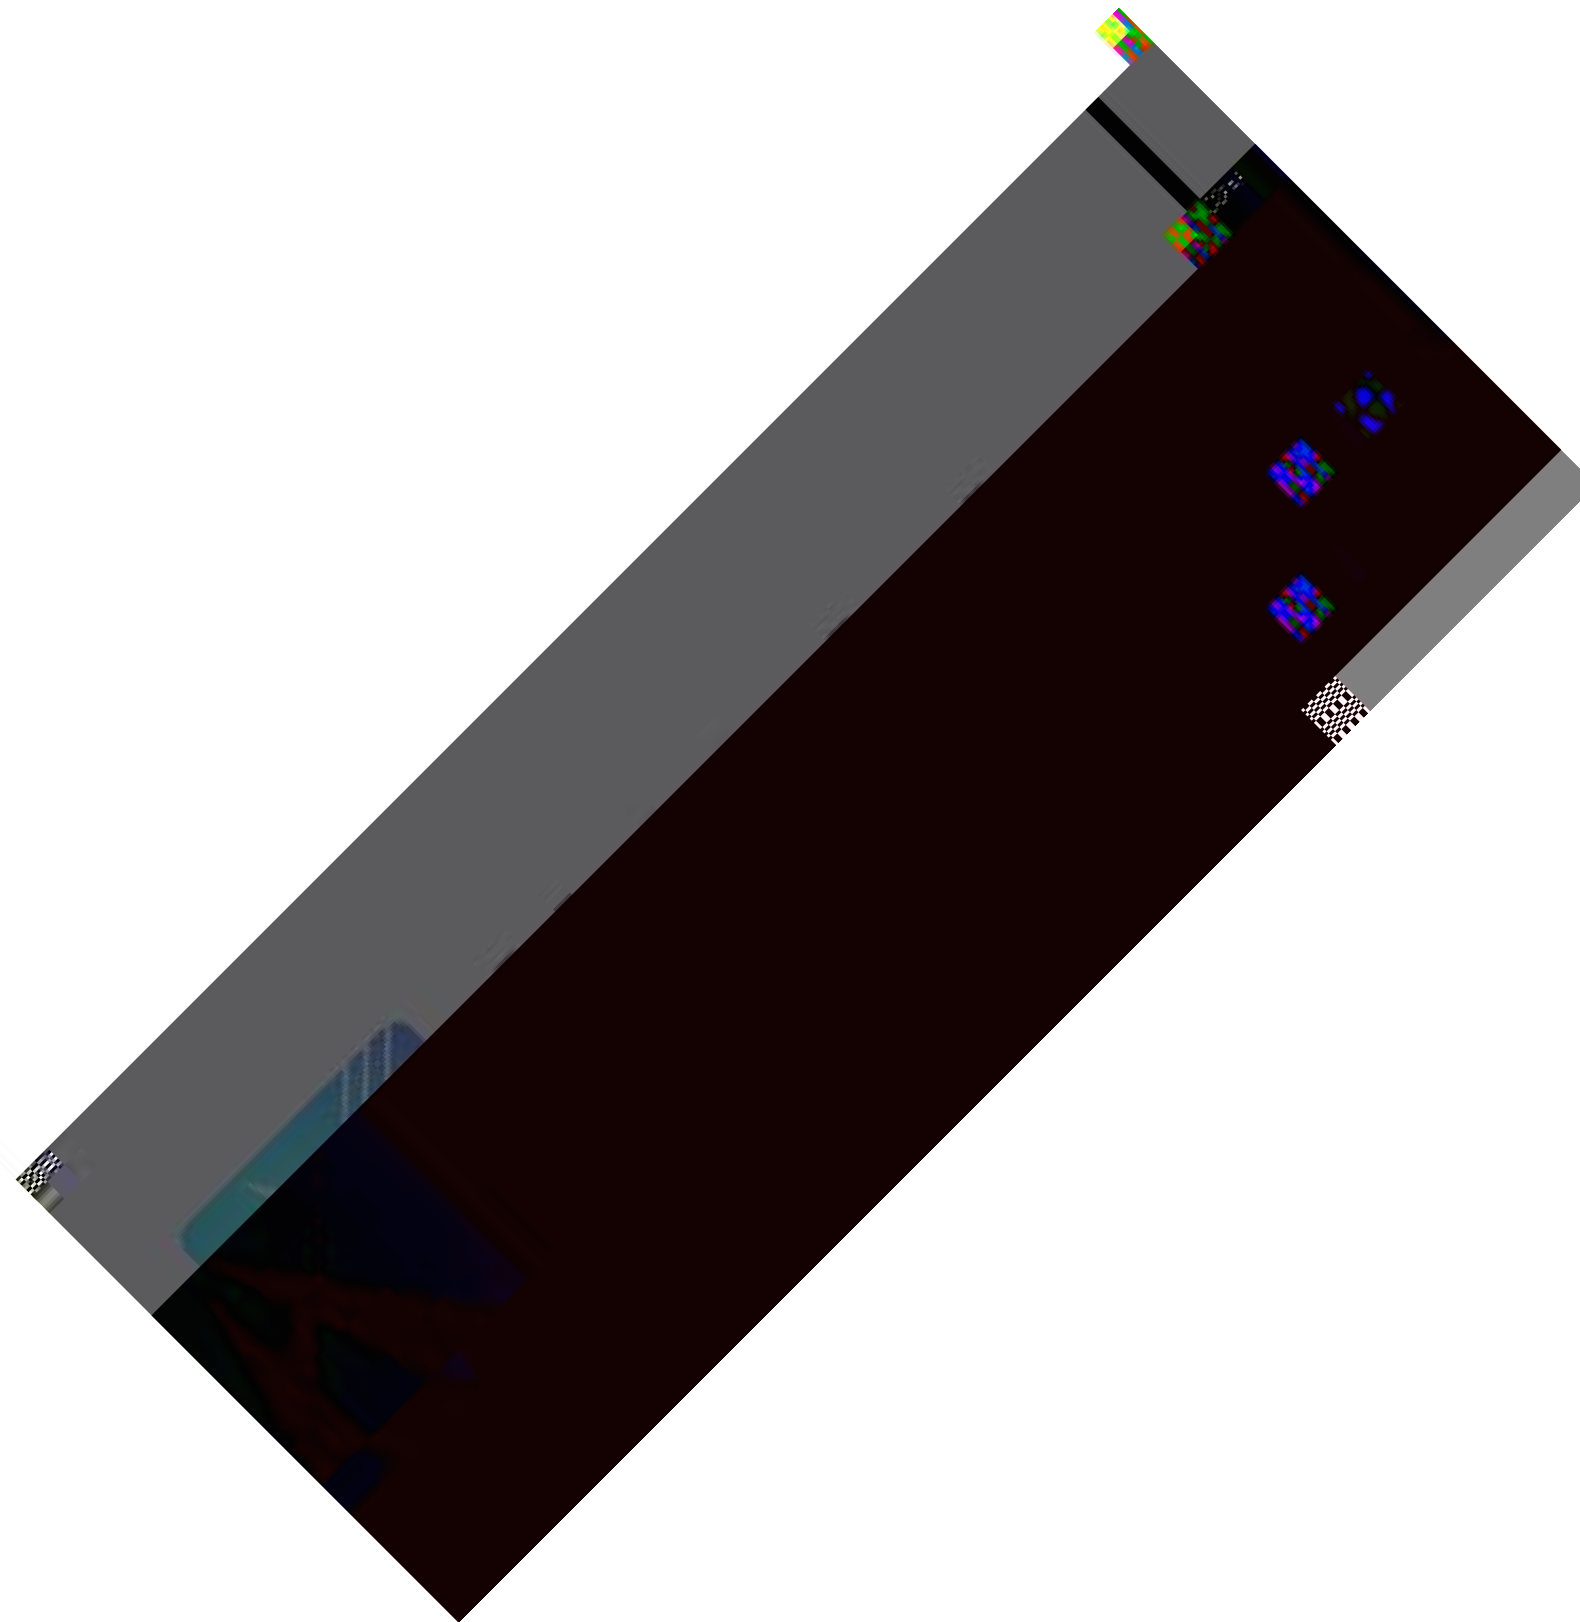

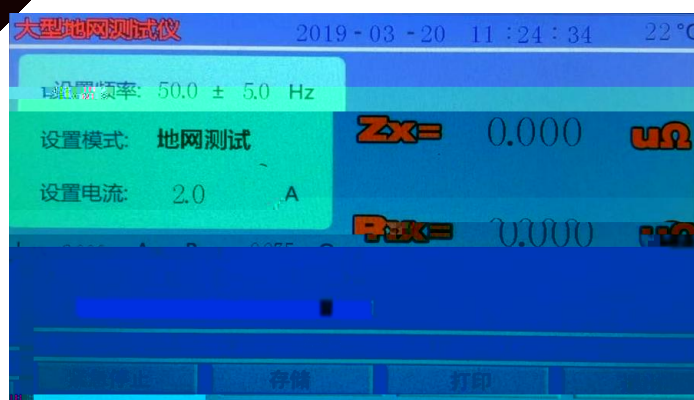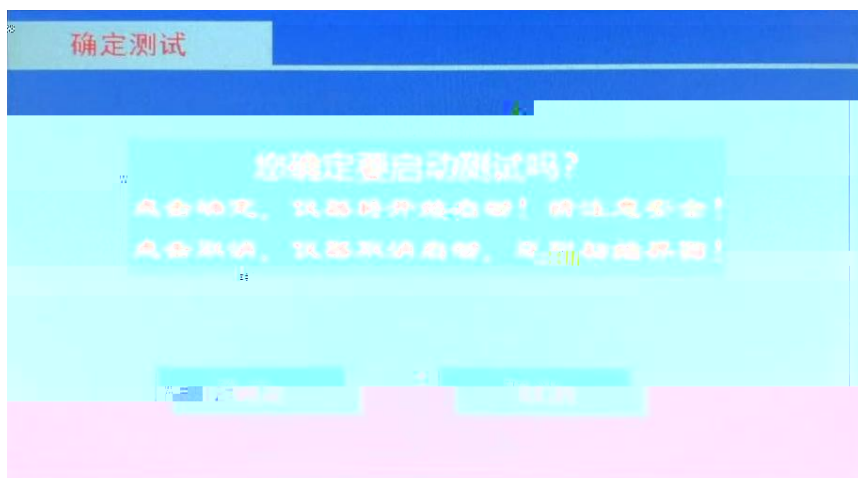



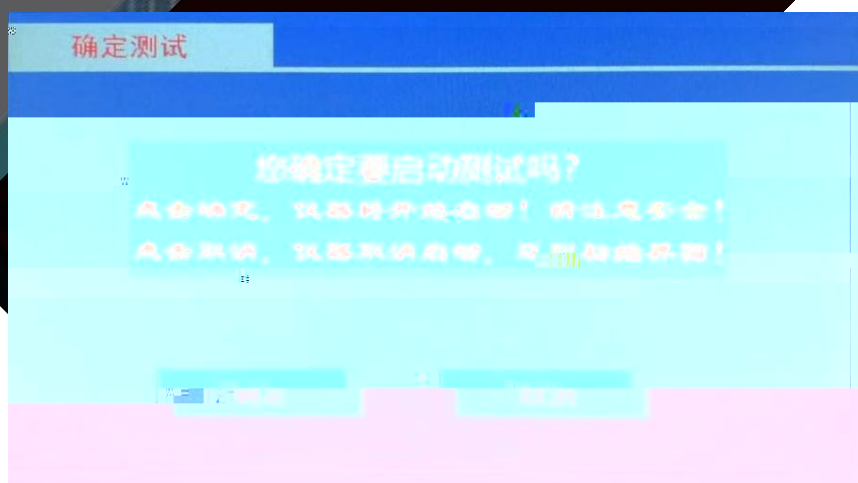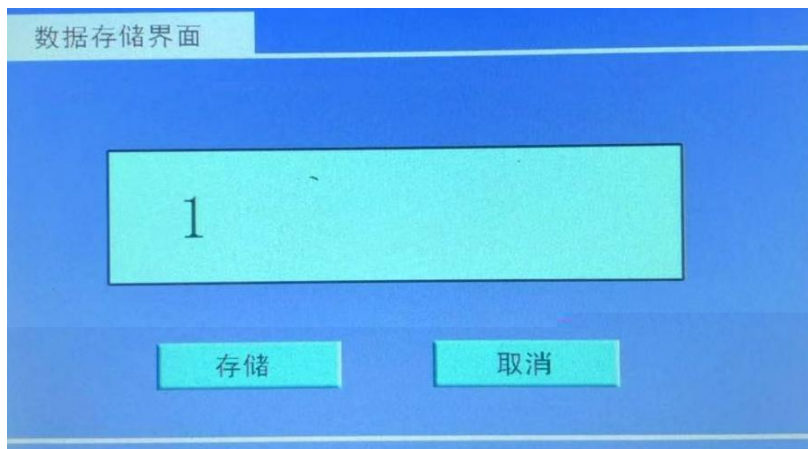


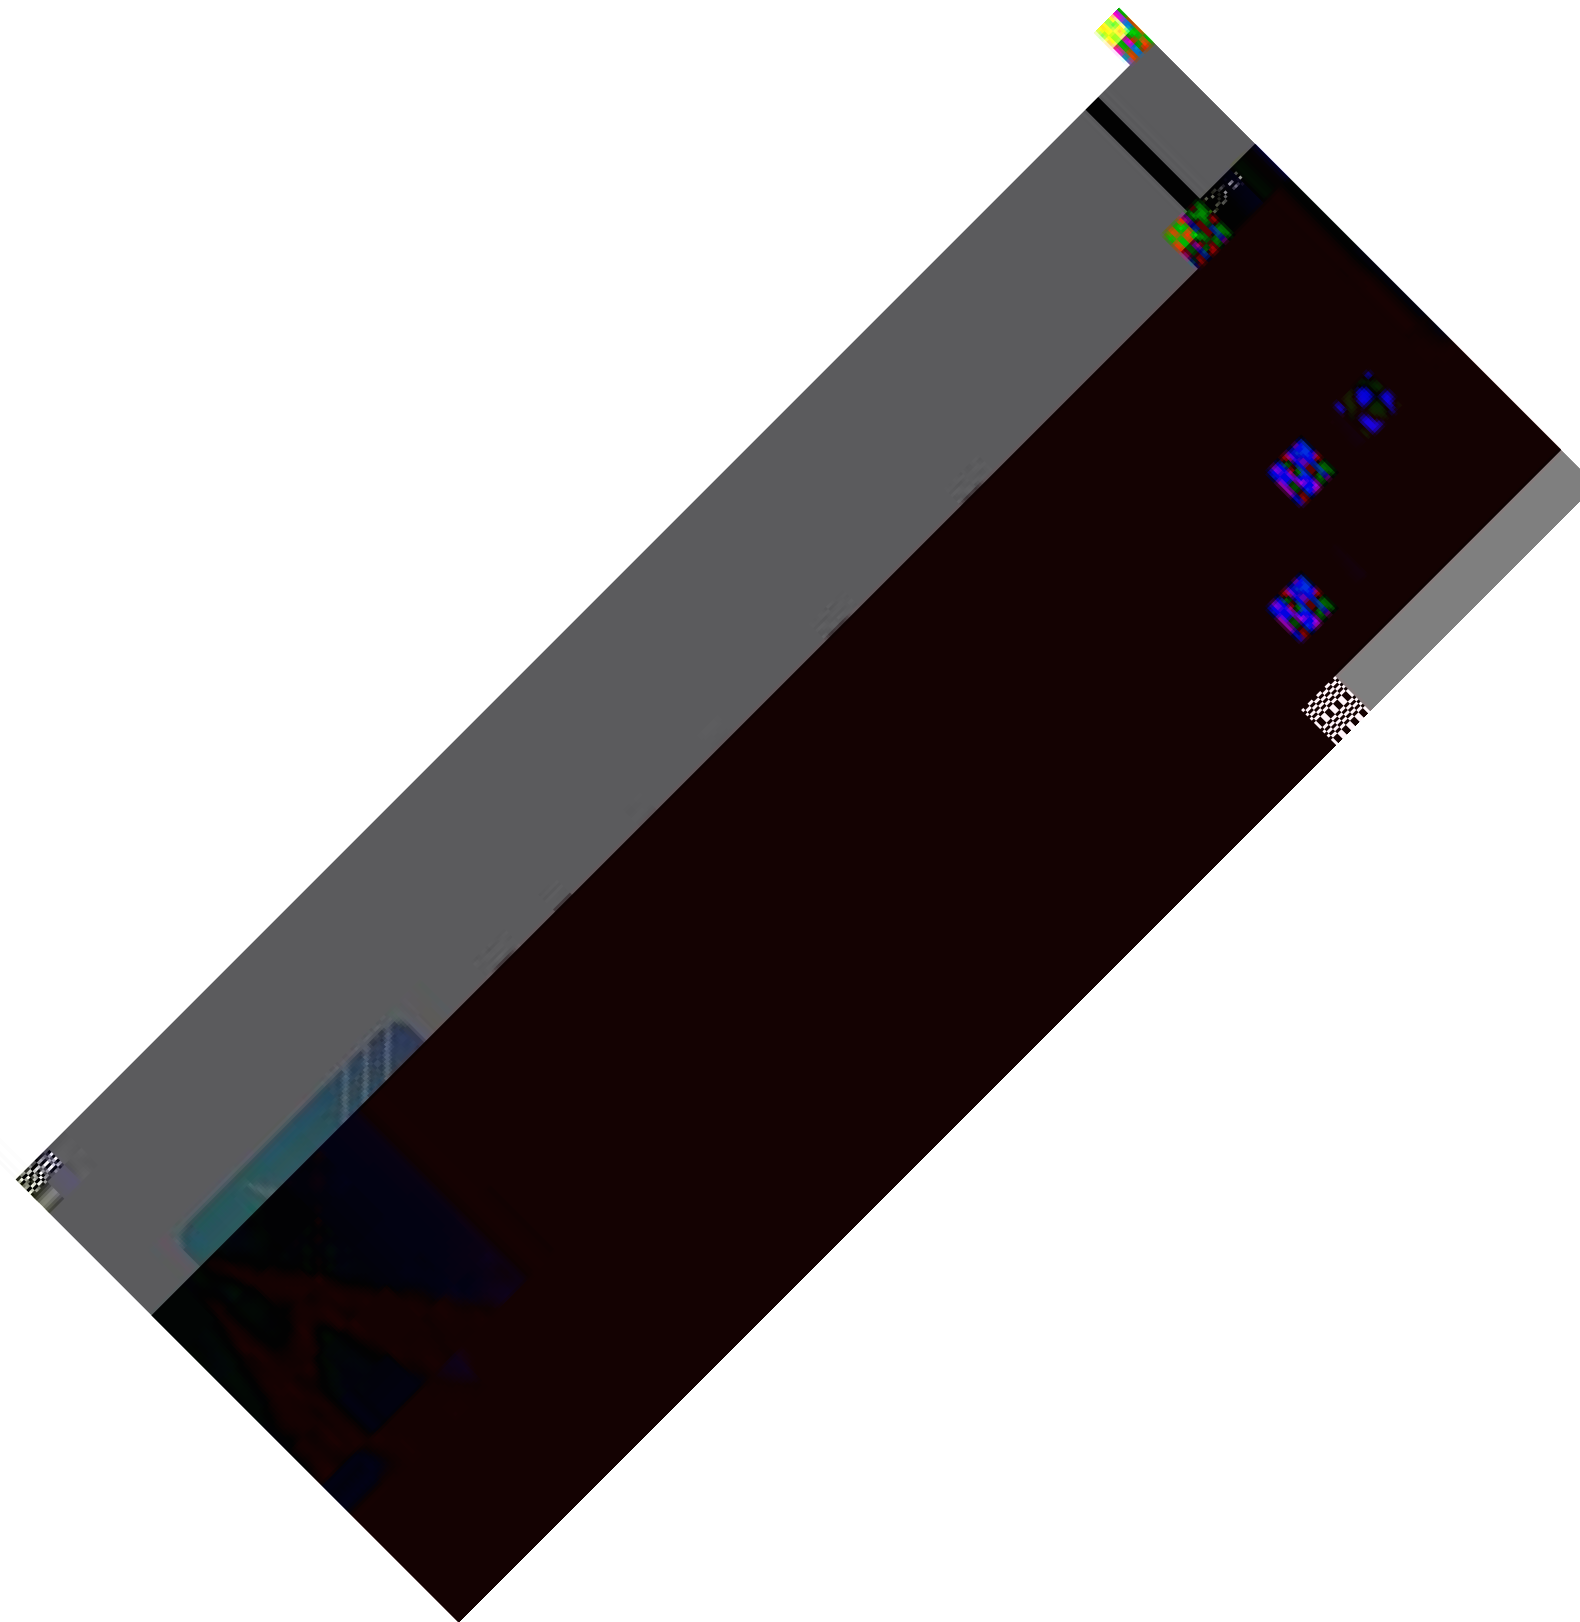







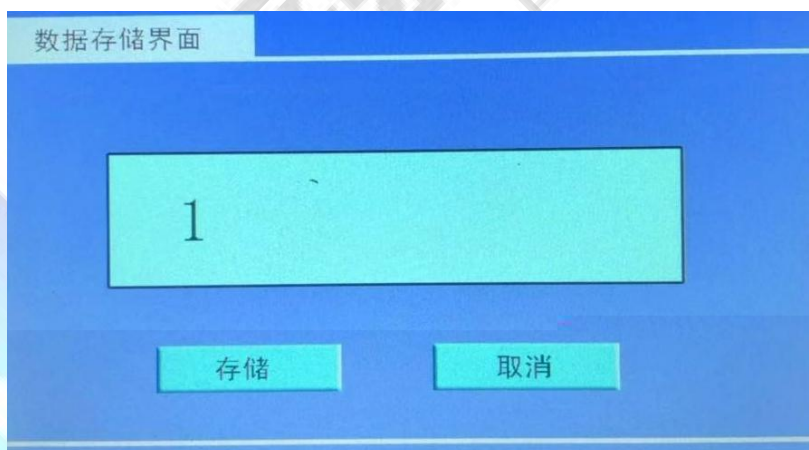










$$Z = \frac{Z'}{1 - \frac{D}{2} \left[\frac{1}{d_{PG}} + \frac{1}{d_{CG}} - \frac{1}{\sqrt{d_{PG}^2 + d_{CG}^2 - 2d_{PG}d_{CG}\cos\theta}} \right]} \quad \text{公式 (1)}$$

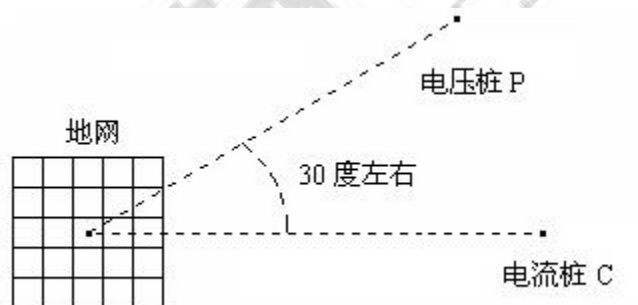

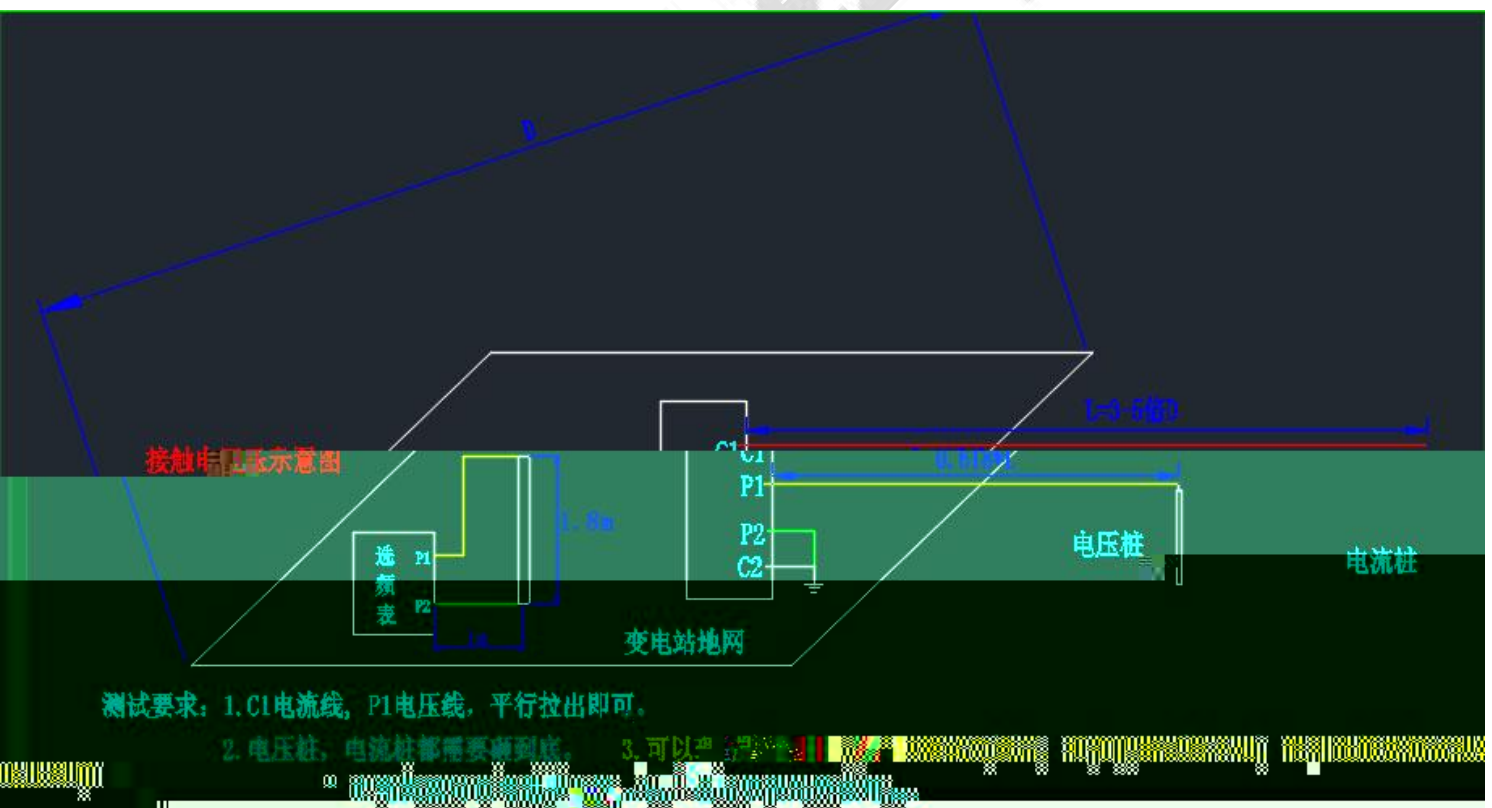





跨步电压示意图

测试线 C1

电压桩

电流桩

选频表

变电站地网

测试电极1

测试电极2

0.618%

1.5m/30

测试要求: 1. C1电流线, P1电压线, 平行拉出即可。

2. 电压桩, 电流桩都需要砸实。

3. 测试时电压桩同避雷针保持一定距离, 防止感应电击。

4. 电流源可以考虑使用主机, 也可以使用外接电源。

