



HZ-10A

变压器

仪

产
品

书

兹 力 备 公 司



HZ-10A





:

仪器在不使 情况下， 及 关 ！

如 不使 仪器， 定 充、 ， 应 少 充、 一 。

严 亏 使 ， 亏 将严 寿命， 使 废，当仪器 ，

应 上关 ， 充 。 免因 导 失 。

充 ： 充 器上 充 在充 中亮 ； 充 完 后亮 。


不得 卸仪器并 ， 仪器 厂处 。









赫兹电力

产品宗旨: 技术领先, 质量可靠, 经济实用
服务宗旨: 快速响应, 达到满意, 超过期望

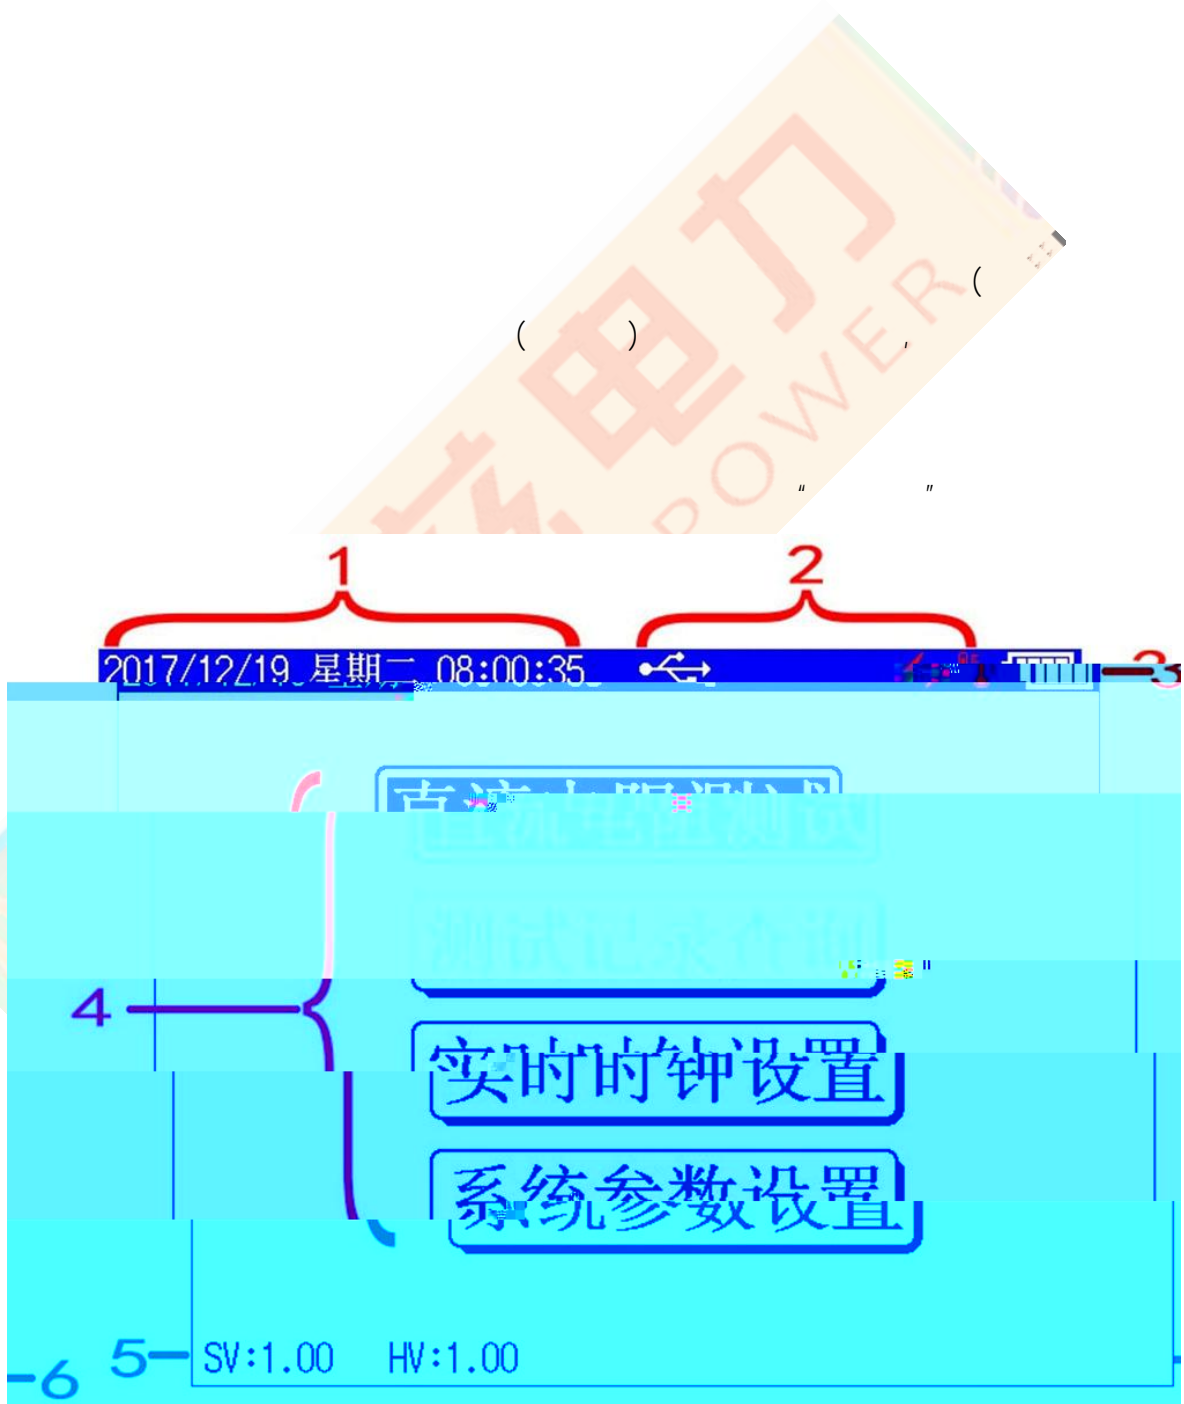






1	
2	
	
	
3	
4	" "
	
	
	
	
5	SV HV

	I+ U+ U- I-
5.6	
	" " " " " "
	" " " "
	"
USB	U FAT FAT32 U

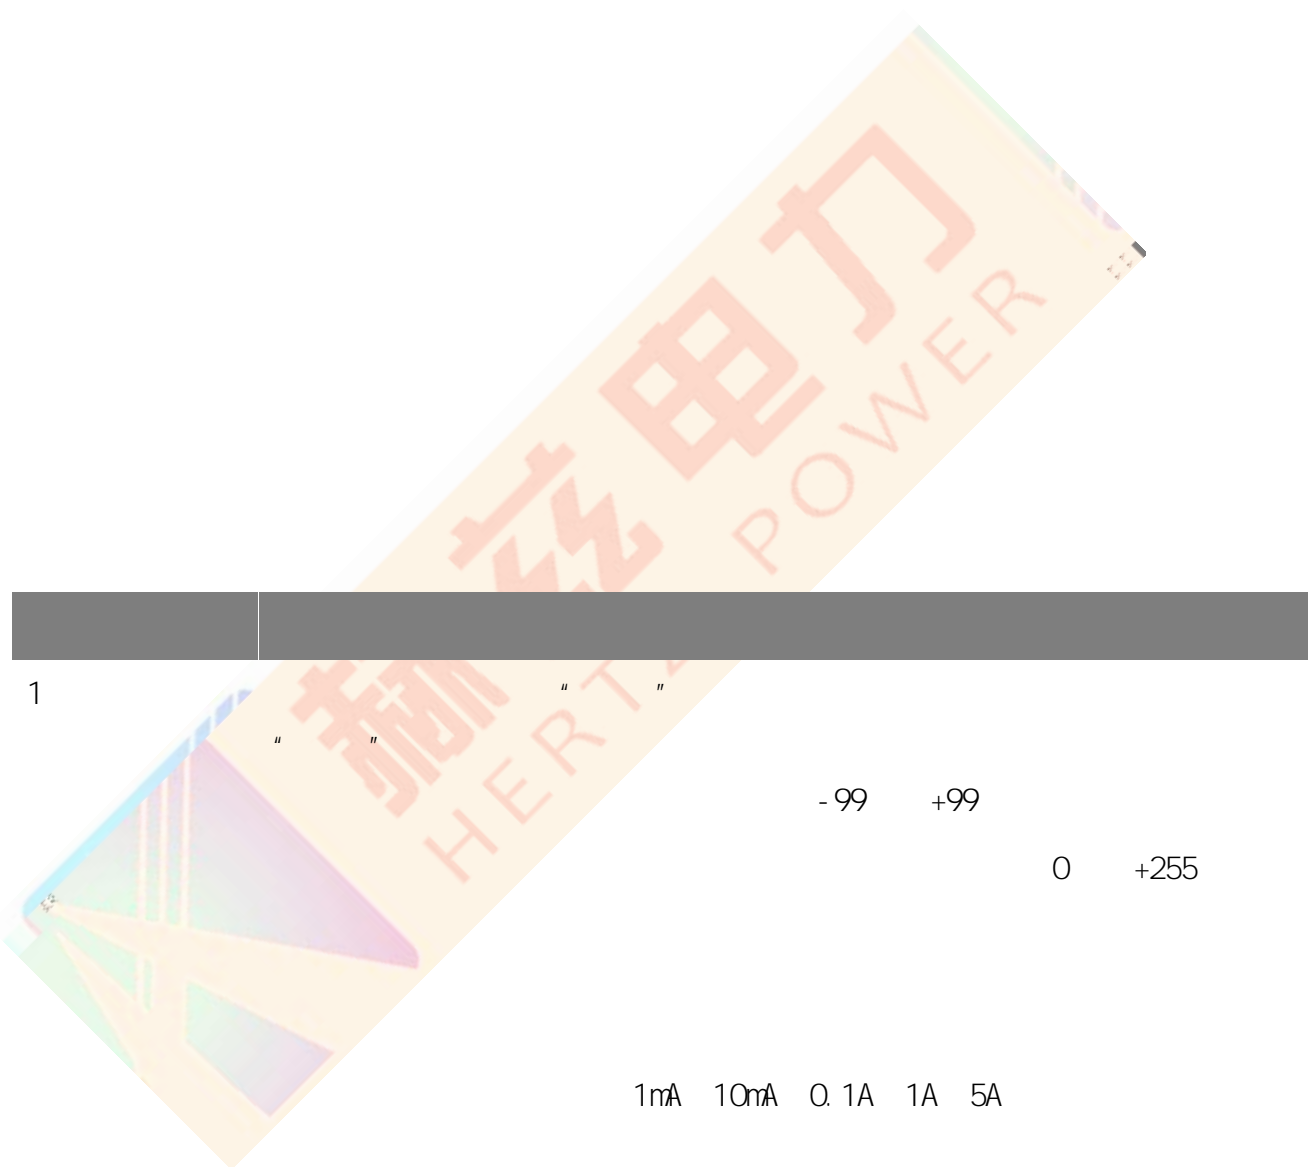



1
2

1.

2

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4